


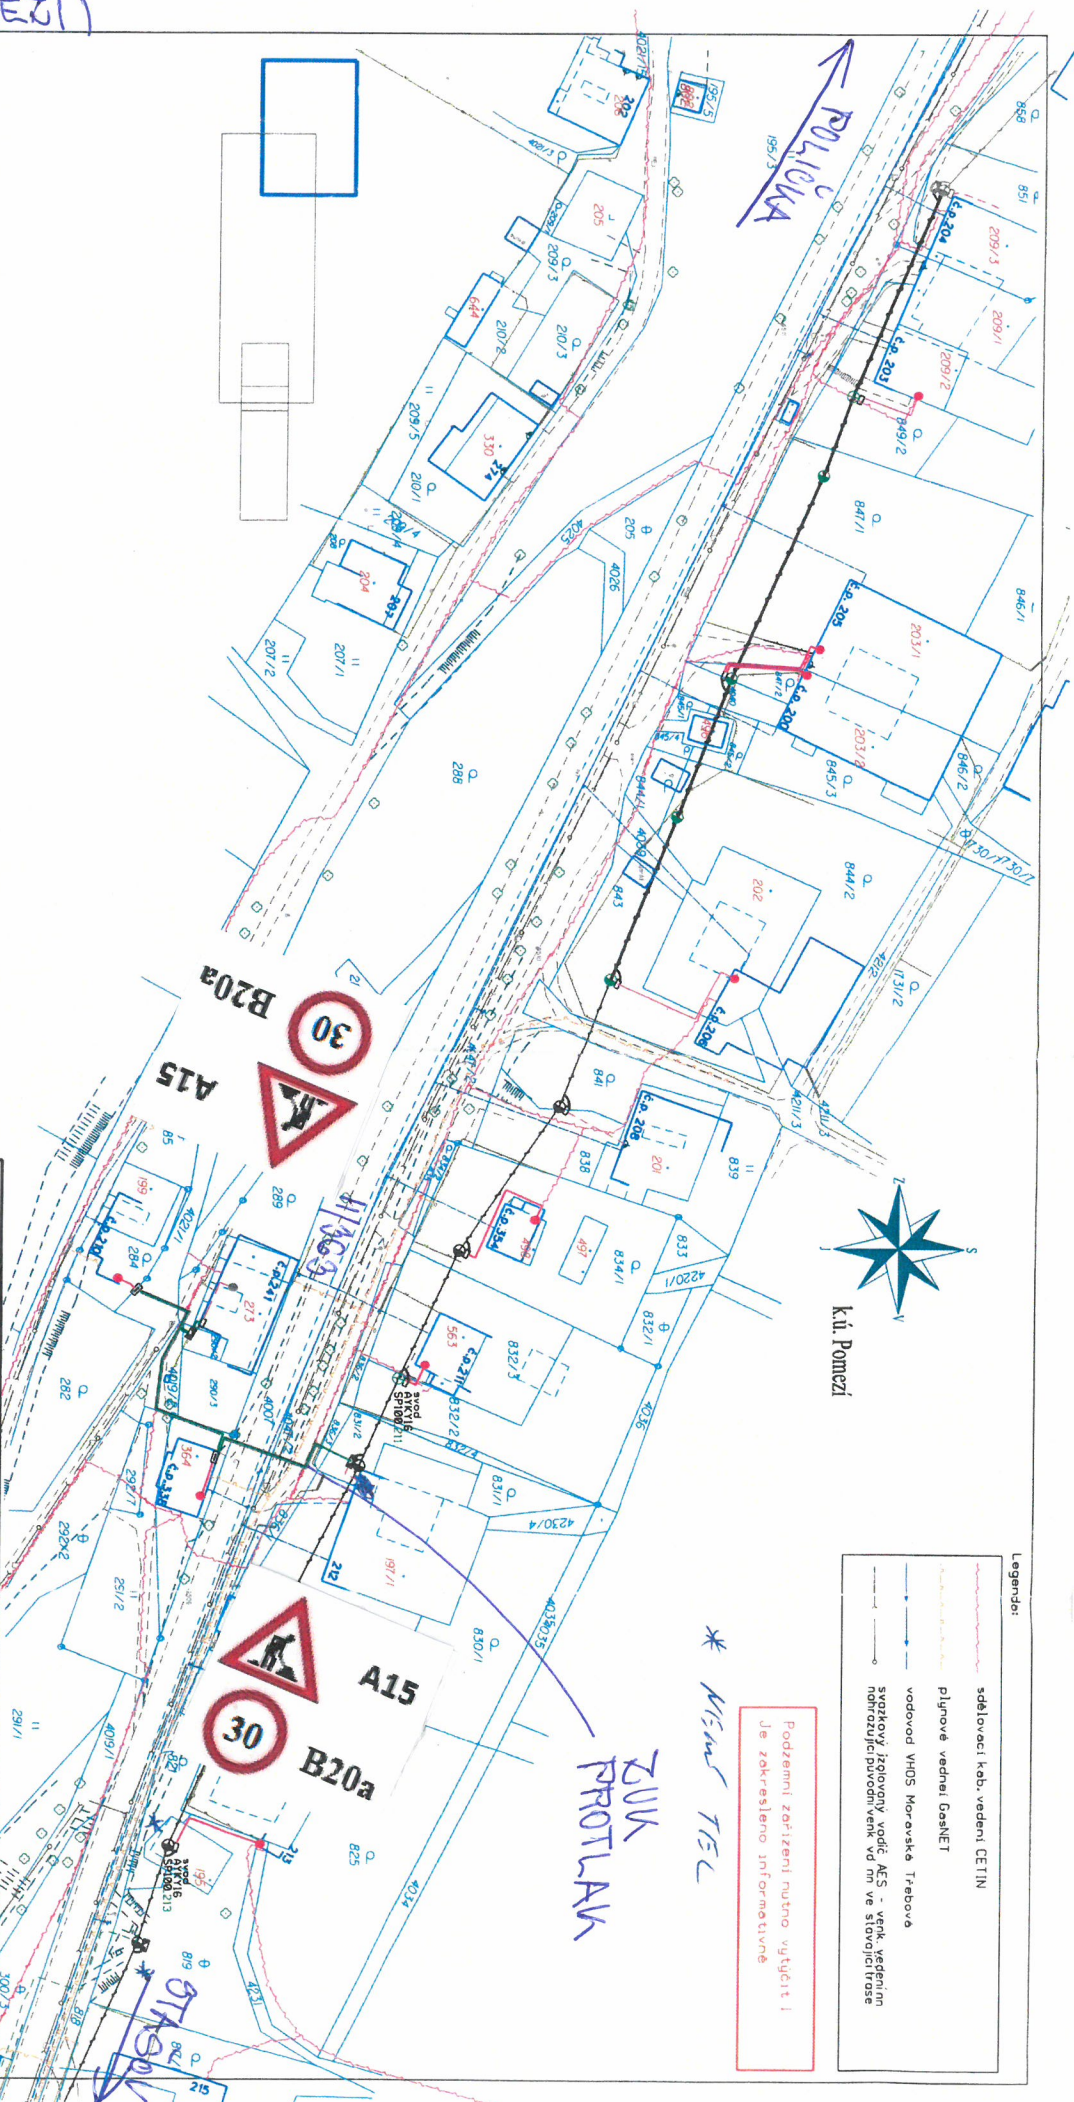

Podzemní zařízení nutno vygledit !
Je zakresleno informativně

MAPĚ OVÁ SOUSTAVA: TN-C, 400/230V, 50Hz stř.
ODCHRNA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDU: dle PNE 330000-1
Živých částí: izolaci čl. 3.2.2.4
krýdy nebo přepětkom čl. 3.2.2.3
položou čl. 3.2.2.1

nezivých částí: ochrana automatickým odpojením od zdroje
napávaním; ochranným přístrojů čl. 3.3.2.5

vešší ULVIV: dle PNE 330000-2,
VNÁŠENÍ: dle IEC 617-11 (ČSN M03390)

